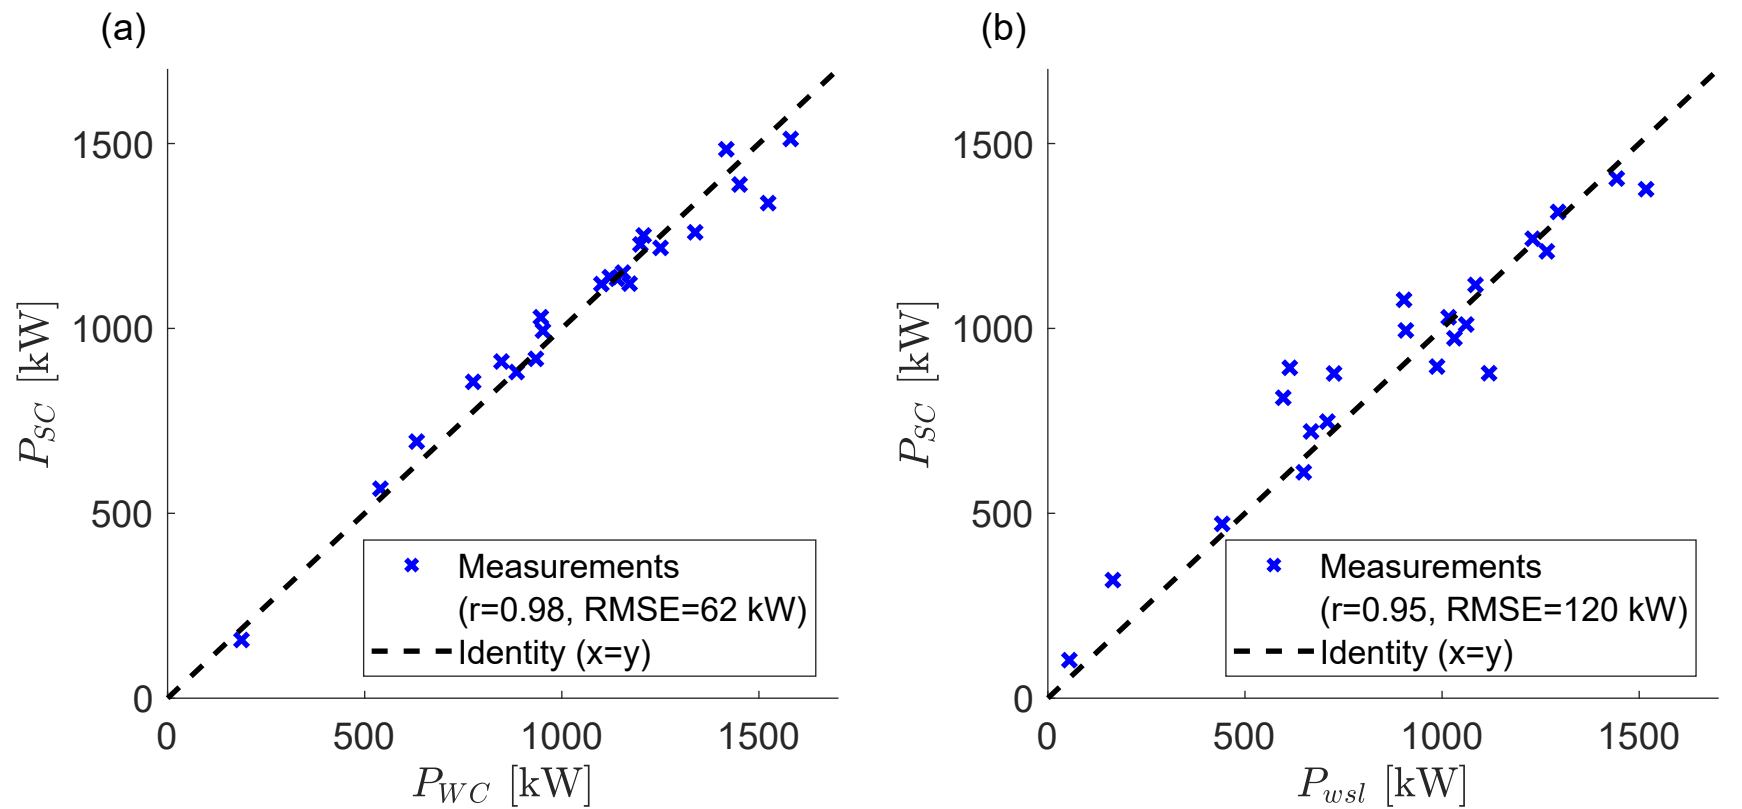
(a)
1500
1000
500
0
0
500
1000
1500
P_{SC} [kW]
P_{WC} [kW]
Measurements
(r=0.98, RMSE=62 kW)
Identity (x=y)
(b)
1500
1000
500
0
0
500
1000
1500
P_{SC} [kW]
P_{wsl} [kW]
Measurements
(r=0.95, RMSE=120 kW)
Identity (x=y)